



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01 B02	Przeptywomierz elektromagnetyczny DN600 wersja rozdzielna Profibus DP 24V DC	Promag 50L Profibus DP	110...350 m ³ /h	1	E+H
W1	Kabel w dostawie z przepływowymierzem		l=15m	1	E+H
A83	Ochronnik przeciwprzepięciowy do magistrali DP		Profibus DP	1	PHOENIX CONTACT
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT
SM	Skrzynka montażowa			1	LEGRAND

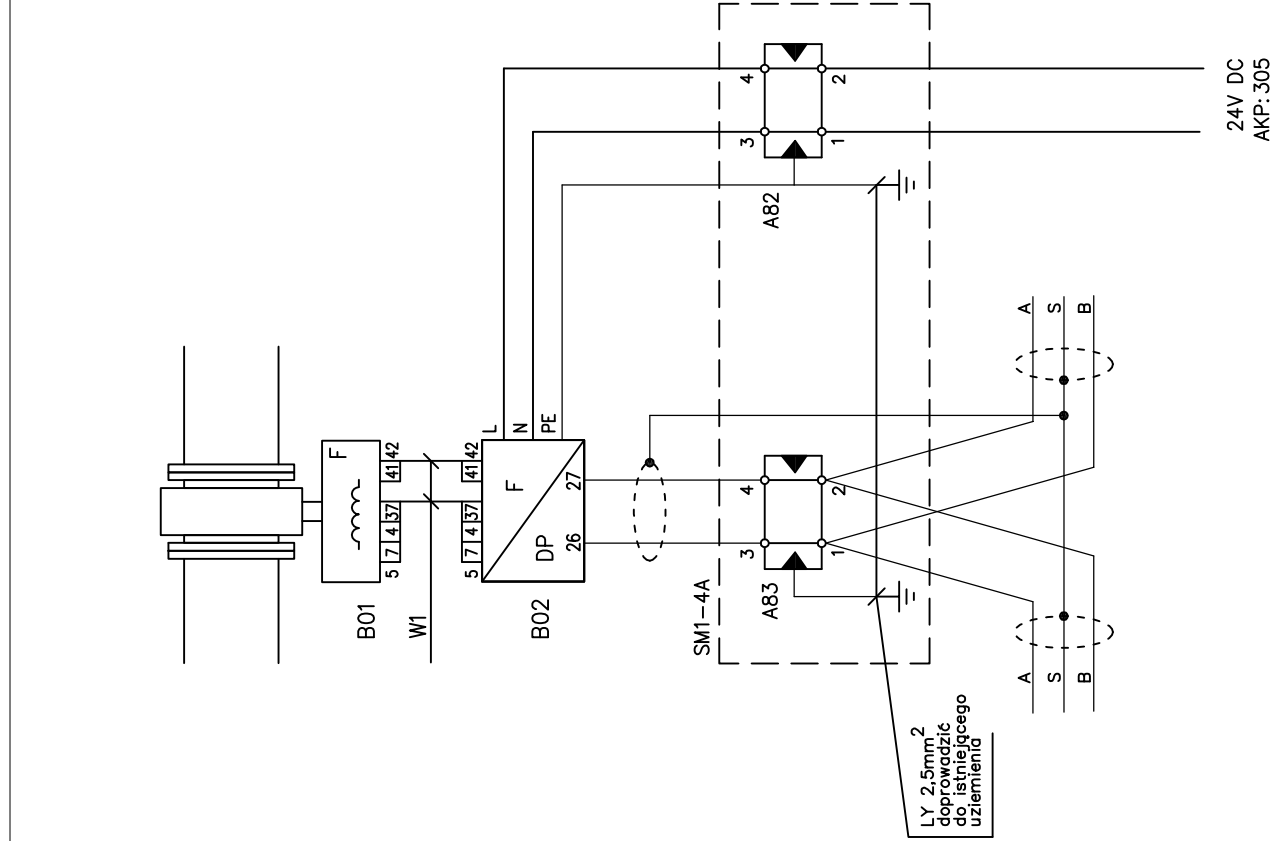

UWAGA:
Połączenie magistrali DP rozpatrywać łącznie z rysunkiem AKP:302

FIRQ 379

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		Rev.			
		Nazwa obiektu: Ob. nr 7C – Komora pomiarowa			
		Tytuł rys.			
Pomiar ilości osadu recykulowanego w komorze 7C					
Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.		AKP:379
Branża:	Automatyka		Nr uprawnień		Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		Data		05.2012
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		Data		05.2012