



Zasilanie : Rozdzielnica R27

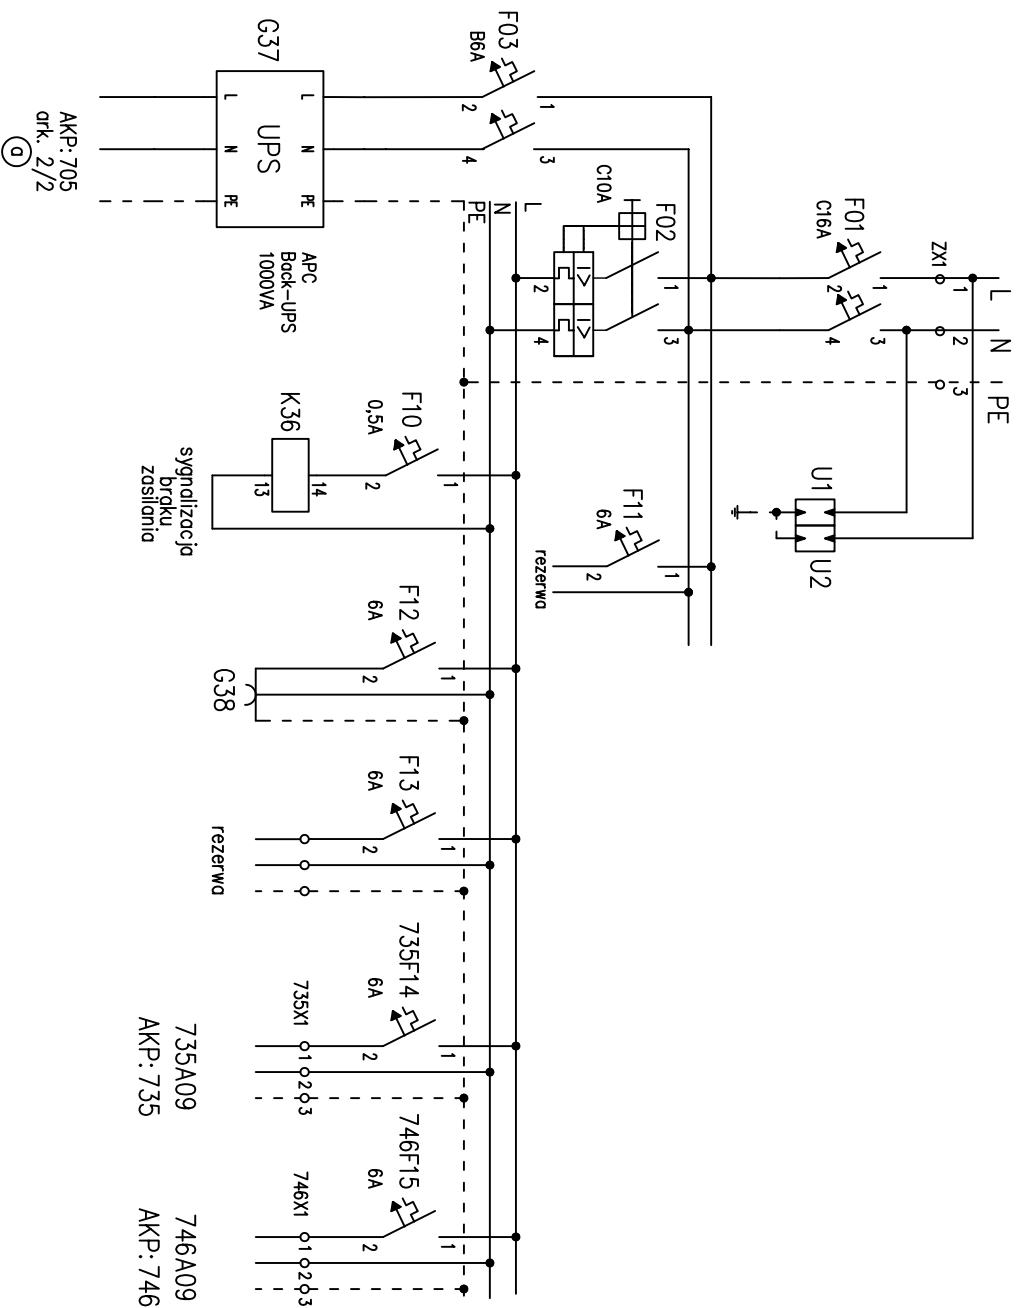

UWAGA

W celu zabezpieczenia przepięciowego należy uwzględnić dwa stopnie ochrony odgromowej i przepięciowej w rozdzielni elektrycznej

 BPPK	BPPK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19			Nr rej. S49-2/2011
	Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana			Rev.
Tytuł rys. Zasilanie szafy sterownika SS07				
Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys. AKP:705	art. 1/2	
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		05.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigala		05.2012	